

작업공정사진철

고객명: (주)
공사명: PRESS MOTOR FIELD & 안전권선 REWINDING

규격: DC MOTOR 220KW 외 BLOWER 1.5KW4P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
FIELD REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 교환
BLOWER MOTOR BEARING 교환
출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW 입고검사



Ass'y

분해 전 검사 실시

작업공정

DC MOTOR 220KW 입고검사



계자 권체

분해 검사

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW 입고검사



계자 권체

분리 후 권선검사 소손

작업공정

DC MOTOR 220KW 입고검사



ARMATURE

분해 후 권선상태 양호

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW 입고검사




COMMUTATOR

COATING상태 양호

작업공정

DC MOTOR 220KW 입고검사

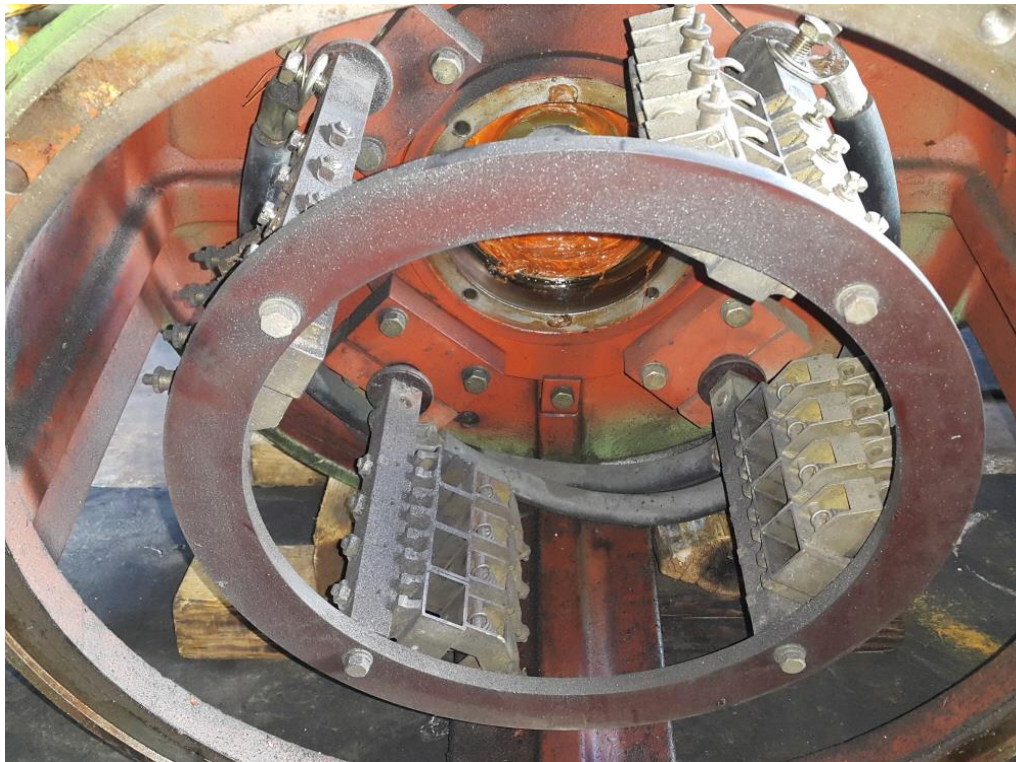

BRUSH HOLDER


MOTOR내부 양호

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD REWINDING

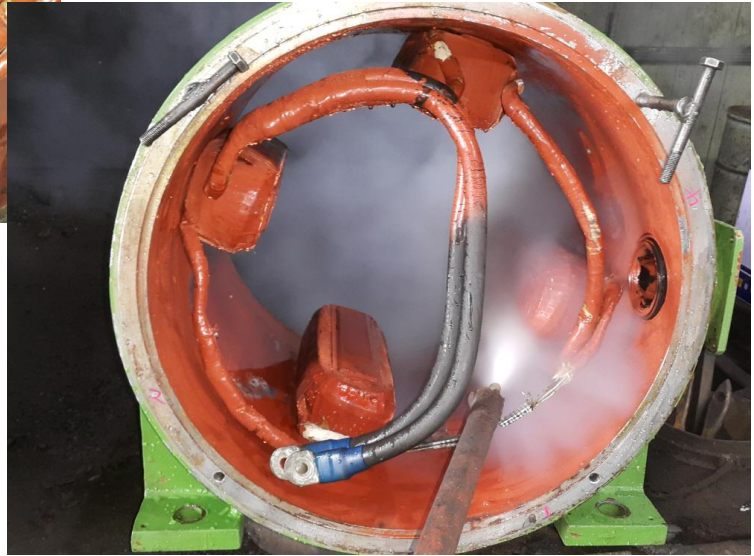

권체

FIELD권선 해체 후 불순물 세척실시

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD REWINDING



ARMATURE

권선 세척실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD REWINDING



권체

세척 후 건조실시

작업공정



FIELD 권선


FIELD & 안전권선 재 권선실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING

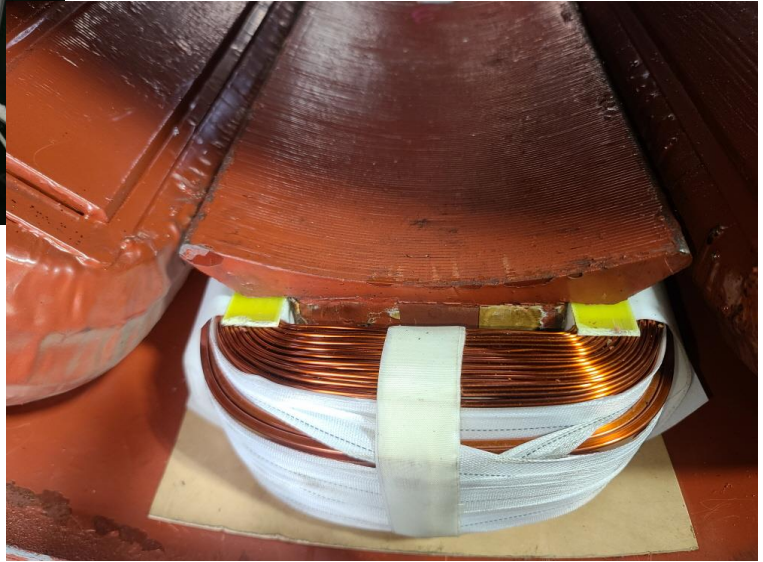

FIELD 권선

FIELD & 안전권선 조립실시

작업공정




DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING



계자권체

재 권선 실시 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
계자권체	INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시 후
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
조립부품	BEARING 예열교환 및 GREASE CHARGING 조립실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
<p>ARMATURE 절연저항</p> <p>FIELD 절연저항</p>	 <p>ARMATURE 권선저항</p> <p>FIELD 권선저항</p>
출고검사	절연저항 & 권선저항
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
출고검사	TACHO 절연저항 & 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING



출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
BLOWER	분해전
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
BLOWER	BEARING교환 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING



BLOWER

양측 BRACKET HOUSING마모로 교환실시

작업공정

DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING



BLOWER

시운전 TEST 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
BLOWER	시운전 TEST 운전 CURRENT
작업공정	DC MOTOR 220KW FIELD & 안전 권선 REWINDING
	
Ass'y	출고검사 후

