

작업공정사진철

고객명:

공사명: 3300V 10P에서 440V로 변압변경 REWINDING

규격: AC MOTOR 260KW 10P 440V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P 입고검사



Ass'y

입고

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P 입고검사



STATOR 권체

권선소손

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P 입고검사



STATOR 권체

외부 불순물 세척 실시 후

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P 입고검사



STATOR 권선

재 권선 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P 입고검사

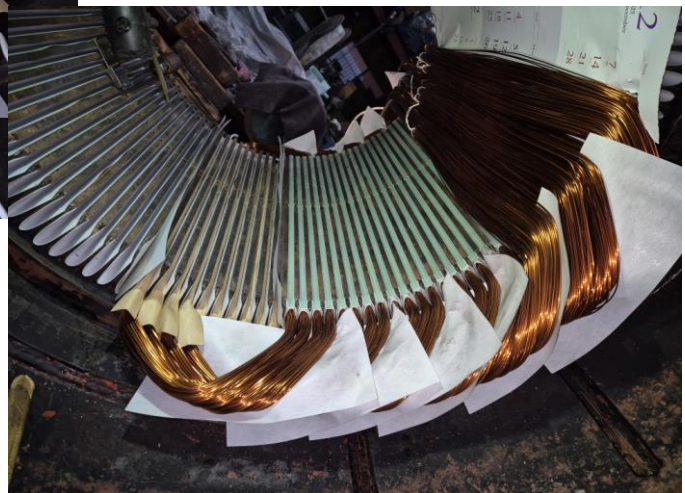
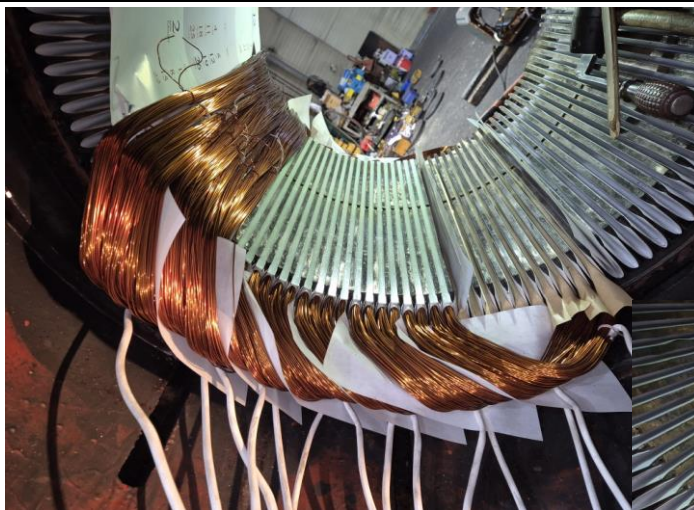


CORE

권선손 손 ARC로인한 적층된 CORE WELDING부분이 많아 발열이 있을 수 있음




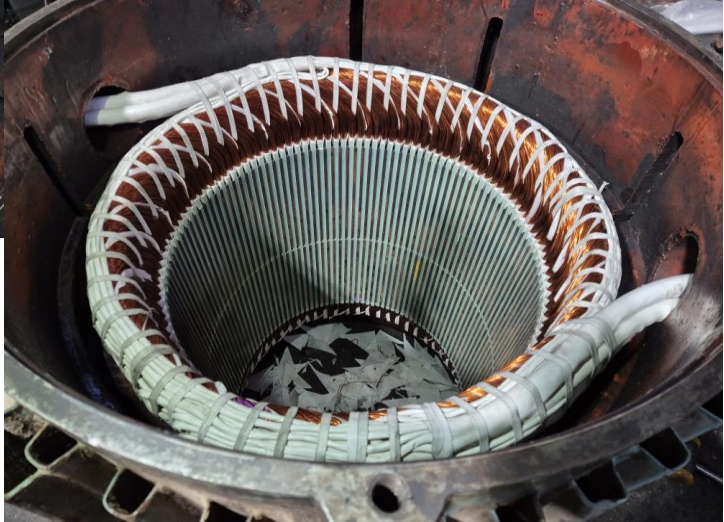
작업공정

AC MOTOR 260KW 10P REWINDING



STATOR 권체

재 권선 실시

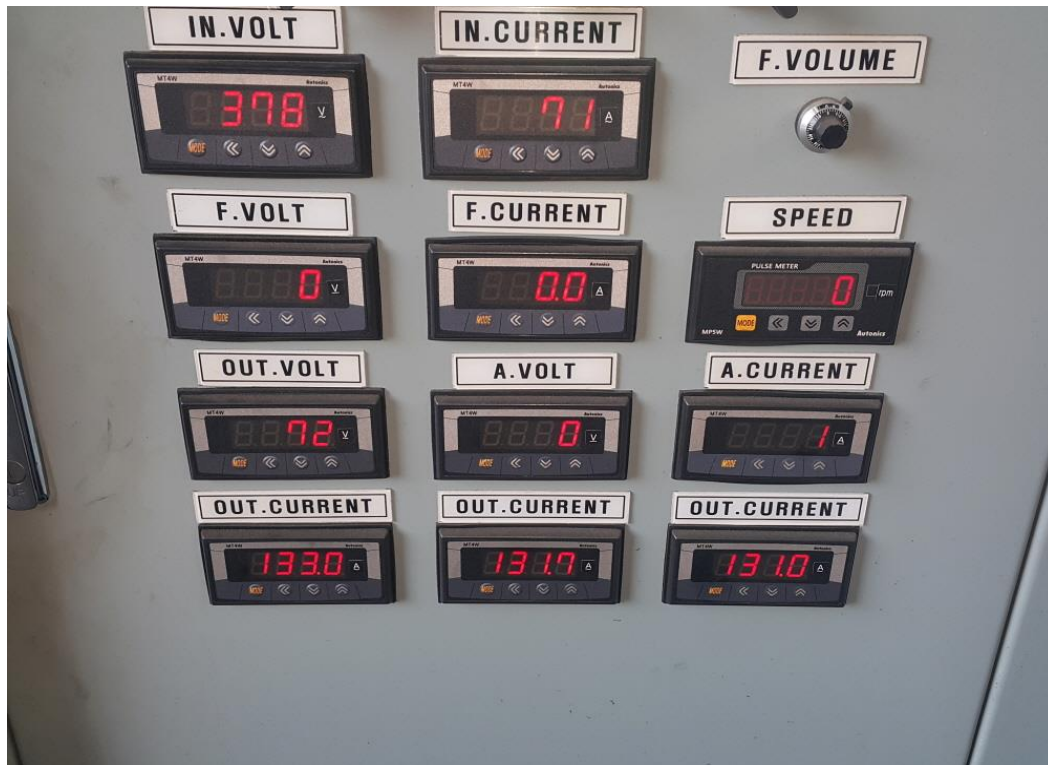
JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 260KW 10P REWINDING
	
STATOR 권체	재 권선 후 BANDING실시
작업공정	AC MOTOR 260KW 10P REWINDING
	
STATOR 권체	재 권선 후 결선 및 BANDING실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P REWINDING



STATOR 권체

BANDING 후 결선검사 실시

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P REWINDING



STATOR 권체

INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P REWINDING



STATOR 권체

INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시 후

작업공정

AC MOTOR 260KW 10P REWINDING



STATOR 권선검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

